


Ochsner-Wärmepumpen WPL 44/60/130 AC (OTE-Regler)

# Wie mache ich einen Reset bei reduziertem Notbetrieb?


Bitte beachten Sie, dass der Notbetrieb ausschliesslich elektrisch heizt und nicht auf Dauer angewendet werden kann. In diesem Fall ist ein Besuch Ihres STIEBEL ELTRON Servicetechnikers unumgänglich. Der Notbetrieb dient lediglich zur Überbrückung und liegt in der Verantwortung des Anlagenbesitzers.



1. Drücken Sie auf «INFO», indem Sie die linke quadratförmige Taste betätigen.

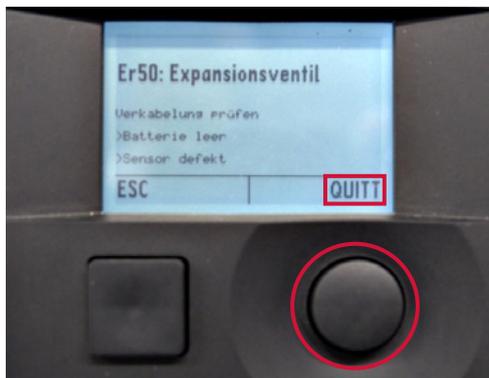

2. Um den Fehler zu quittieren, drücken Sie anschliessend auf «QUITT», indem Sie die rechte kreisförmige Taste betätigen.

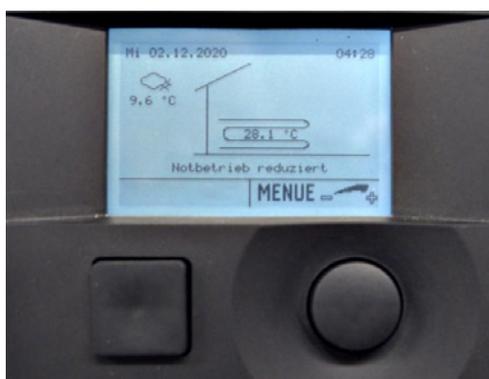

3. Der Notbetrieb ist bei einer Störmeldung automatisch aktiviert, wenn auf dem Display «Notbetrieb reduziert» steht.

Melden Sie die Störung telefonisch beim Kundendienst der STIEBEL ELTRON AG:

**Telefon 0844 333 444.**